บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด
TSM BIO ENERGY CO., LTD.
สาขาที่ 1 : 9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Branch 1 : 9/5 Plabplachai Road, Thepsirin, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand
Tel : 02-2259091, 02-2255845-6, 02-2217311 Fax : 02-2254092

TSMB

อบต.แก่งเสี้ยน
เลขรับ 2401
วันที่ - 8 กย. 2569
เวลา 15.04น

เลขที่ TSMB-FAC-026/2569

วันที่ 7 กันยายน 2569

เรื่อง รายงานผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวน

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน

อ้างถึง หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยน ที่ กจ 73000/596 ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2568 เรื่อง ขอให้รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหาเรื่องกลิ่นเหม็นรบกวน

สิ่งที่แนบมาด้วย 1. ตารางบันทึกการเตรียมน้ำยาดับกลิ่น

2. ผลสำรวจความพึงพอใจ

ตามหนังสือที่อ้างถึง องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนได้ติดตามการดำเนินงานแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนของ บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด และขอให้บริษัทฯ รายงานผลการดำเนินงานแก้ไขปัญหากลิ่นเป็นประจำทุกเดือนนั้น บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด ขอเรียนชี้แจงผลการดำเนินการแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนตามคำแนะนำของเจ้าพนักงาน ดังนี้

1. บริษัทฯ ได้เพิ่มความถี่ในการตรวจสอบกระบวนการผลิต เพื่อป้องกันการเกิดกลิ่นรบกวนจากการดำเนินกิจการ โดยเฉพาะในจุดที่อาจเป็นแหล่งกำเนิดกลิ่น และหากพบจุดที่จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อชุมชนจะรีบทำการซ่อมแซมทันทีเพื่อป้องกันมิให้เกินผลกระทบด้านกลิ่นต่อชุมชน

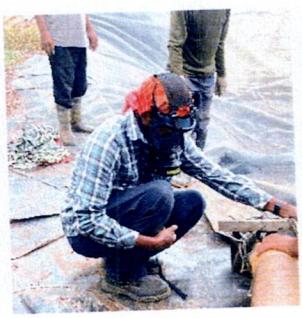

2. บริษัทฯ ได้ดำเนินการเพิ่มความเข้มข้นของน้ำยาลดกลิ่น ตลอดจนเพิ่มจุดและเพิ่มรอบการพ่นสเปรย์กำจัดกลิ่น เพิ่มเติม เช่น บริเวณรอบบ่อเก็บน้ำอื่นๆ ,ด้านหน้าโรงงาน , ถนนรอบๆพื้นที่โรงงา เพื่อควบคุมกลิ่นที่อาจแพร่กระจายไปบริเวณอื่น (เอกสารแนบที่ 1 บันทึกการเติมน้ำยาดับกลิ่น)

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : 9/9 หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Head Office and Factory : 9/9 Moo 5, Keangsean, MuangKanchanaburi, Kanchanaburi 71000, Thailand
Tel : 034-510744 Fax : 034-510745
www.thaisugarmill.com

TSM GROUP THAI SUGAR MILL

บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอ เอนเนอร์ยี จำกัด
TSM BIO ENERGY CO., LTD.
สาขาที่ 1 : 9/5 ถนนพลับพลาไชย แขวงวัดเทพศิรินทร์ เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
Branch 1 : 9/5 Plabplachai Road, Thepsirin, Pomprab, Bangkok 10100, Thailand
Tel : 02-2259091, 02-2255845-6, 02-2217311 Fax : 02-2254092

3. บริษัทฯ ได้ทำความสะอาดพื้นที่และผ้าใบบ่อเก็บวัตถุดิบมิให้มีน้ำขัง เพื่อลดการสะสมของกลิ่นอย่างสม่ำเสมอ

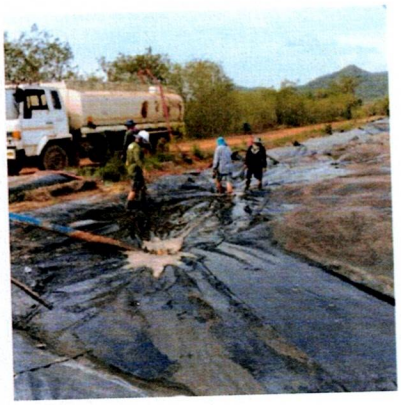

4. บริษัทฯ ได้กำชับผู้ปฏิบัติงานให้ปฏิบัติตามมาตรการด้านสิ่งแวดล้อมและการควบคุมกลิ่นอย่างเคร่งครัด พร้อมรับฟังข้อร้องเรียนจากประชาชนและเร่งดำเนินการตรวจสอบเมื่อได้รับแจ้ง (เอกสารแนบที่ 2 สรุปผลการสำรวจชุมชน)

บริษัทฯ ตระหนักถึงผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นต่อชุมชนโดยรอบ และให้ความสำคัญกับการป้องกันและแก้ไขปัญหากลิ่นรบกวนอย่างจริงจัง ทั้งนี้ บริษัทฯ จะติดตามผลการดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และจะรายงานผลการดำเนินการให้องค์การบริหารส่วนตำบลแก่งเสี้ยนทราบเป็นประจำทุกเดือนตามที่ได้รับแจ้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

นาย อุดมศักดิ์ เกียรติอมรเวช

ผู้จัดการโรงงาน

สำนักงานใหญ่และโรงงาน : 9/9 หมู่ 5 ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี 71000
Head Office and Factory : 9/9 Moo 5, Keangsean, MuangKanchanaburi, Kanchanaburi 71000, Thailand
Tel : 034-510744 Fax : 034-510745
www.thaisugarmill.com

บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด

ตารางการฉีดน้ำยาดับกลิ่นน้ำ ประจำเดือน พ.ศ. 2569

เติมน้ำบาดาล ไว้ 2000 ลิตร เติมน้ำยา 1 แกลลอน

วันที่	เวลาฉีดน้ำยา	จำนวน ลิตร		ชื่อผู้ฉีดน้ำยา	ชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		รถน้ำ	หัวสเปรย์			
27/5/69	19.10	40 ลิตร		[illegible]		
27/5/69	23.14	-		[illegible]		
28/5/69	05.28	-		[illegible]		
28/5/69	17.58	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาอยู่ในน้ำยาดับกลิ่น
28/5/69	19.50	-		[illegible]		
29/5/69	05.27	-		[illegible]		
29/5/69	17.39	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาอยู่ในน้ำยาดับกลิ่น
29/5/69	23.10	-		[illegible]		ก่อน 20.00 ฝนตกเลยไม่ได้ฉีด
30/5/69	05.49	20 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาอยู่ในน้ำยาดับกลิ่น
30/5/69	18.29	20 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาดับกลิ่น
30/5/69	20.58	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาดับกลิ่น 20 ลิตร
31/5/69	05.31	-		[illegible]		-
31/5/69	15.11	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาดับกลิ่น 20 ลิตร
31/5/69	19.45	40 ลิตร		[illegible]	[illegible]	เติมน้ำยาดับกลิ่น 20 ลิตร
1/6/69	05.28	-		[illegible]		-
1/6/69	20.18	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาดับกลิ่น 20 ลิตร
1/6/69	24.20	-		[illegible]		-
2/6/69	05.39	-		[illegible]		-
2/6/69	20.25	40 ลิตร		[illegible]		เติมน้ำยาดับกลิ่น 20 ลิตร
2/6/69	24.05	-		[illegible]		-
3/6/69	05.43	-		[illegible]		-
5/6/69		40 ลิตร		[illegible]		-
1/7/69	05.28	40 ลิตร		[illegible]		-
1/7/69	20.15	-		[illegible]		-
2/7/69	04.44	40 ลิตร		[illegible]		-
3/7/69	04.58	40 ลิตร		[illegible]		-
5/7/69	05.20	20 ลิตร		[illegible]		-
6/7/69	05.05	20 ลิตร		[illegible]	[illegible]	-
7/7/69	05.23	20 ลิตร		[illegible]		-
8/7/69	05.28	20 ลิตร		[illegible]		-
รวมทั้งสิ้น						

บริษัท ทีเอสเอ็ม ไบโอเอนเนอร์ยี จำกัด

ตารางการฉีดน้ำยาดับกลิ่นน้ำ ประจำเดือน ... พ.ศ. 2569

วันที่	เวลาฉีดน้ำยา	จำนวน ลิตร		ชื่อผู้ฉีดน้ำยา	ชื่อผู้ตรวจสอบ	หมายเหตุ
		รถน้ำ	หัวสเปรย์			
10/7/69	21 00	20ลิตร		สักชัย		-
11/7/69	06 15	20ลิตร	20ลิตร	สักชัย		-
24/7/69	24.54	20ลิตร	10ลิตร	[illegible]		-
24/7/69	06.43	-	10ลิตร	[illegible]		-
24/7/69	19.59	20ลิตร	-	[illegible]		-
14/8/69	19.47	60ลิตร	-	สักชัย		สีเขียวเขียวเส้นทางไปสู่
19/8/69	09.59	60ลิตร		[illegible]		
27/8/69	20.58	-	40ลิตร	[illegible]		
27/8/69	23.30	-	40ลิตร	[illegible]		
28/8/69	19.04	60ลิตร	-	[illegible]		
29/8/69	20.32	-	40ลิตร	[illegible]		
30/8/69	07.00	-	40ลิตร	สักชัย	เรียบ	
30/8/69	15. 48	60ลิตร	-	สักชัย		สีเขียวเขียวเส้น
30/8/69	17.47	-	60ลิตร	[illegible]		
31/8/69	19.16	-	60ลิตร	สักชัย		
1/9/69	15.26	-	40ลิตร	[illegible]		
2/9/69	19.08	-	40ลิตร	สักชัย		
3/9/69	19.09	-	60ลิตร	สักชัย		
4/9/69	13.00	60ลิตร	-	[illegible]		
4/9/69	18.05	60ลิตร	-	[illegible]		
6/9/69	13.50	60ลิตร	-	สักชัย		
6/9/69	15.45	-	40ลิตร	[illegible]		
6/9/69	ท—ท	60ลิตร	-	สักชัย		
รวมทั้งสิ้น						

แดชบอร์ดรายงานสำรวจผลกระทบต่อชุมชน

ช่วงวันที่
10 สิงหาคม 69 - 15 สิงหาคม 69

TSM GROUP

กลุ่มทีเอสเอ็ม
สร้างความสุขให้กับสังคม
อย่างยั่งยืน

เรื่อง กลิ่น / เสียง / รถขนส่งน้ำกากส่า

สำรวจทั้งหมด

18
จุดตรวจทั้งหมด

กลิ่น

3
การแจ้ง

เสียง

0
การแจ้ง

รถขนน้ำกากส่า

0
การแจ้ง

ข้อร้องเรียนทั้งหมด (Line กลุ่ม)

3
เคส

แผนที่คะแนนผลกระทบรวม

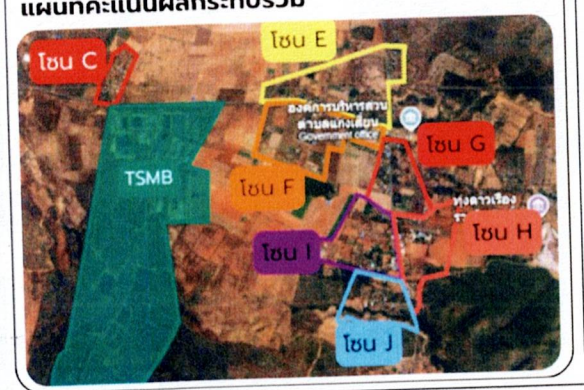

สำรวจโซน (รายสัปดาห์)

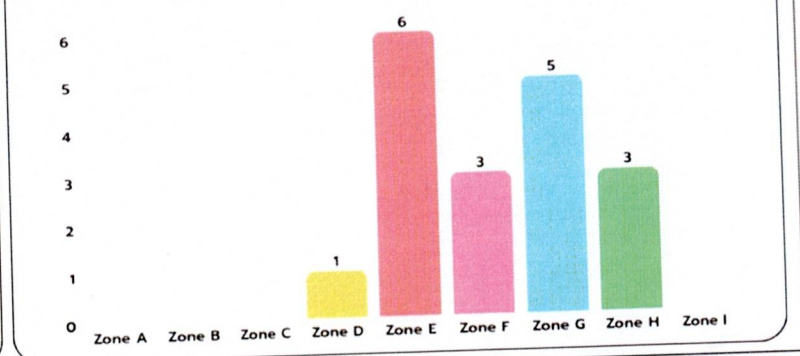

คะแนนผลกระทบ

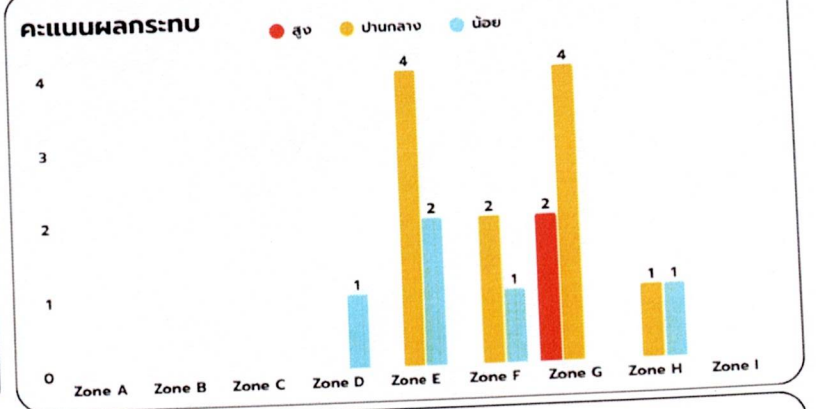

คะแนนผลกระทบด้านกลิ่นแก๊ส

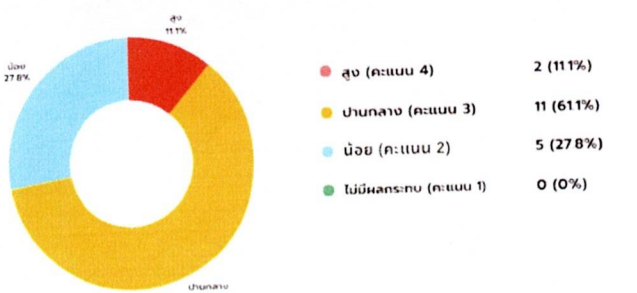

ข้อร้องเรียนรายเดือน (จากLine กลุ่ม)

แดชบอร์ดรายงานสำรวจผลกระทบต่อชุมชน

เรื่อง กลิ่น / เสียง / รถขนส่งน้ำกากส่า

ช่วงวันที่
17 สิงหาคม 69 - 22 สิงหาคม 69

TSM GROUP

กลุ่มทีเอสเอ็ม
สร้างความสุขให้กับสังคม
อย่างยั่งยืน

สำรวจทั้งหมด

8
จุดตรวจทั้งหมด

กลิ่น

0
การแจ้ง

เสียง

0
การแจ้ง

รถขนน้ำกากส่า

0
การแจ้ง

ข้อร้องเรียนทั้งหมด (Line กลุ่ม)

0
เคส

แผนที่คะแนนผลกระทบรวม

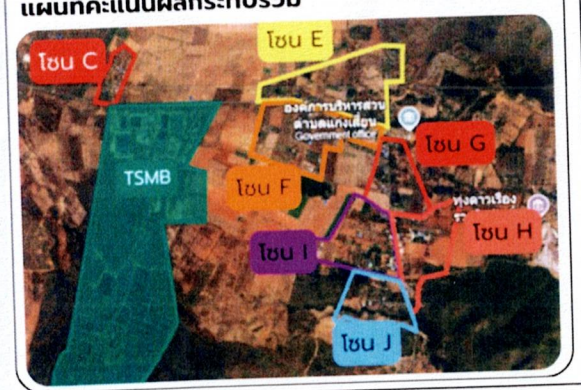

สำรวจโซน (รายสัปดาห์)

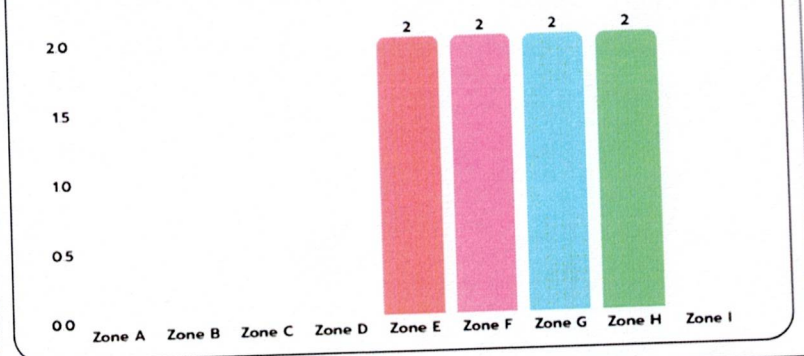

คะแนนผลกระทบ

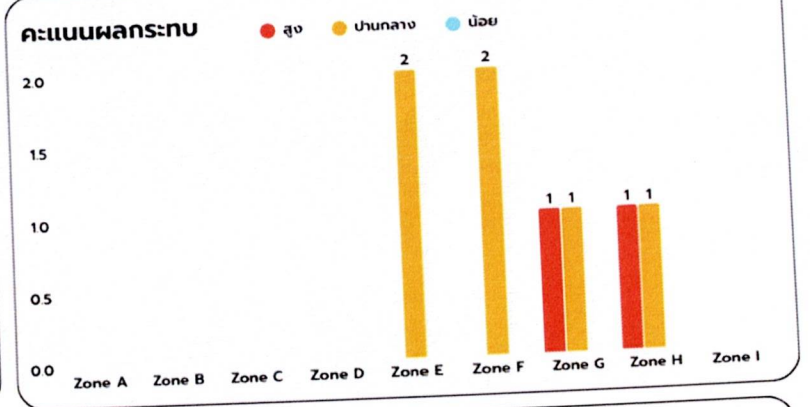

คะแนนผลกระทบด้านกลิ่นแก๊ส



สูง (คะแนน 4)	2 (20%)
ปานกลาง (คะแนน 3)	8 (80%)
น้อย (คะแนน 2)	0 (0%)
ไม่มีผลกระทบ (คะแนน 1)	0 (0%)

ข้อร้องเรียนรายเดือน (จากLine กลุ่ม)

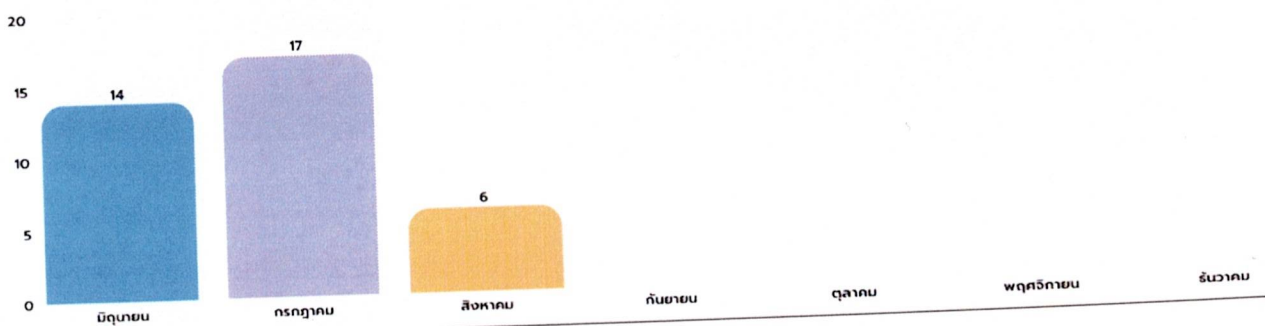

แดชบอร์ดรายงานสำรวจผลกระทบต่อชุมชน

เรื่อง กลิ่น / เสียง / รถขนส่งน้ำกากส่า

ช่วงวันที่
24 สิงหาคม 69 - 29 สิงหาคม 69

TSM GROUP

กลุ่มทีเอสเอ็ม
สร้างความสุขให้กับสังคม
อย่างยั่งยืน

สำรวจทั้งหมด

7
จุดตรวจทั้งหมด

กลิ่น

4
การแจ้ง

เสียง

0
การแจ้ง

รถขนน้ำกากส่า

0
การแจ้ง

ข้อร้องเรียนทั้งหมด (Line กลุ่ม)

4
เคส

แผนที่คะแนนผลกระทบรวม

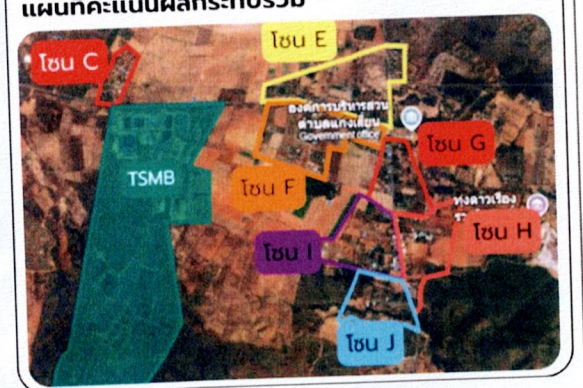

สำรวจโซน (รายสัปดาห์)

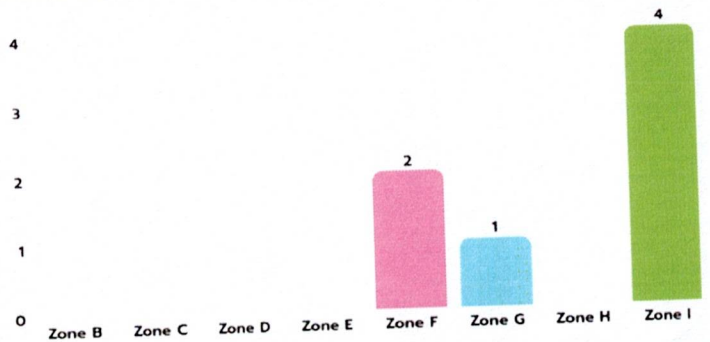

คะแนนผลกระทบ

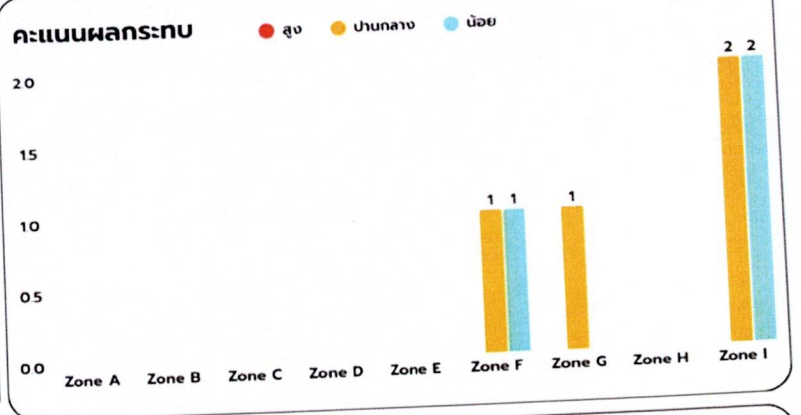

คะแนนผลกระทบด้านกลิ่นแก๊ส

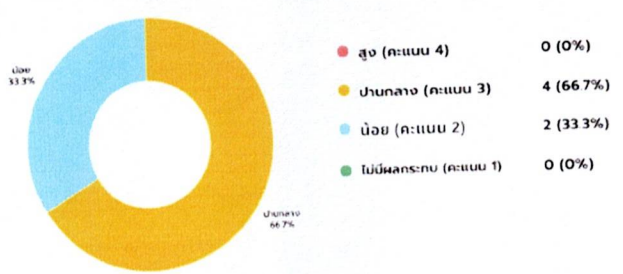
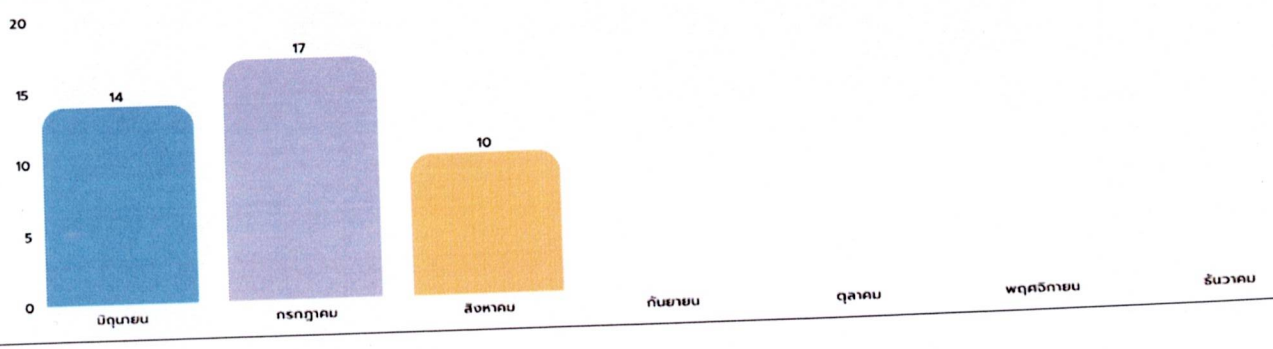
ข้อร้องเรียนรายเดือน (จากLine กลุ่ม)